

Le **Comité de Pilotage DPS** s'est réuni le **27 octobre 2020**. La prochaine réunion du COPIL est programmée au **8 décembre 2020**.




Audit AMEXIST

J - 6

Edition spéciale : Bilan Carbone 2019


Le bilan Carbone 2019 est terminé, ventilé par les **4 différents postes** d'émissions de gaz à effet de serre (énergie, déplacements, immobilisation et consommables).

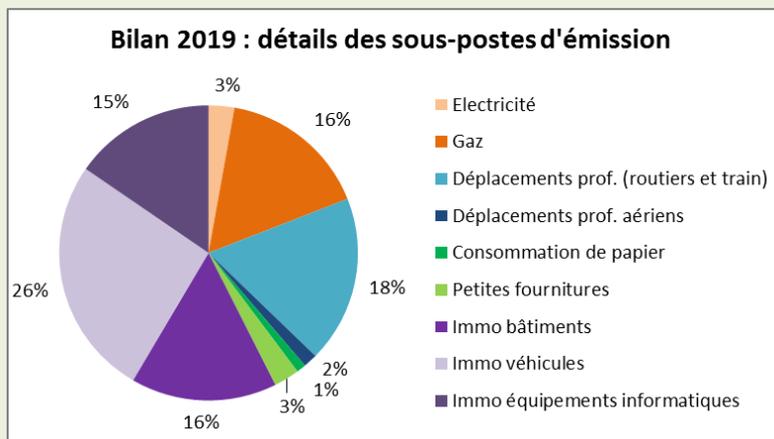

Emissions étudiées en 2019 :

606,41 T_{eq} CO₂

dont **258,37 T_{eq} CO₂** hors immobilisations



- Empreinte carbone par collaborateur SISTM : **4,2 T_{eq} CO₂ (1,8 hors immo)**
- Empreinte inférieure à celle des français : **11 T_{eq} CO₂ par habitant**

Par rapport à un autre SIST pris pour exemple :

Service francilien n'ayant pas les mêmes contraintes géographiques que SISTM

- Empreinte par collaborateur **légèrement supérieure** : **1,43 (autre SIST) vs 1,8 (SISTM)**
- Empreinte « **consommation papier** » par collaborateur équivalente
- Empreinte « **autres consommables** » inférieure chez SISTM



Chaque geste compte !




Comment puis-je contribuer au quotidien ?

- En privilégiant les réunions en **visio** et le **covoiturage**
- En évitant le **sur-chauffage** et en pensant à l'éteindre avant d'aérer (d'autant plus aujourd'hui)
- En pensant à éteindre les **lumières** et les **multiprises**,
- En **mettant en veille** ou en arrêtant le PC dès que possible
- En privilégiant le **numérique** au papier
- En recyclant les **impressions une face** en brouillon
- En envoyant **un lien** au lieu d'une PJ dans les mails
- En imprimant **plusieurs pages par feuille**
- Etc.

Où se situe SISTM ?

Etat des déclarations de dysfonctionnement

A date du 27 octobre 2020

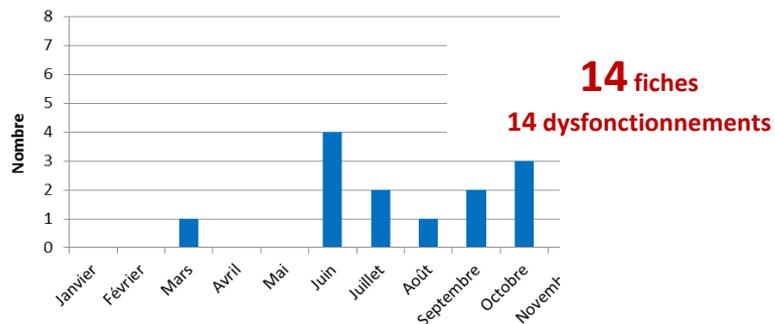

Exemples de situations et dysfonctionnements traités sur la période :

- ✓ Différence entre avis édité / avis remis à l'employeur sous Stéthro (avant 11/2018) : duplicata impossible, c'est l'acte futur actuel qui est renseigné
- ✓ Perte d'un fichier Outlook – résolu (fichier retrouvé)
- ✓ Audios d'une équipe partaient en même temps au calibrage – résolu

Point sur les audits internes

3 audits internes ont eu lieu sur la période :

- FE TPE IDEST (septembre)
 - Prépa visites (septembre)
 - AMT (octobre)
- Besoin de formation de perfectionnement à l'AMT sous Préventiel évoqué lors du COPIL
- + Recyclage des auditeurs internes demandé pour 2021

Autres questions soumises au COPIL

- **Trousse de secours** : travaux en cours dans les centres par l'équipe IDEST
- **Question sur les éléments communicables des DM** : en cours
- **Boîte mail partagée** : rédaction d'un mode opératoire pour l'utilisation en cours

Info créations et mises à jour documentaires

- | | | |
|--|---|--|
| ✓ PO14 Référentiel métier IPRP V6 | ✓ MO081 Utilisation de la CED Préventiel V2 | ✓ MO044 Gestion des convocations et des absents V9 |
| ✓ PO16 Gestion réclamations adhérents V4 | ✓ MO005 Référentiel FE V12 | ✓ DO043 Guide MDE V4 |
| ✓ Référentiel métier AST V4 | ✓ MO006 Interprétariat | ✓ DO010 Règlement intérieur CMT V8 |
| | ✓ MO024 SISERI V2 | ✓ DO023 Carte conseillers en prévention V13 |
| ✓ MO049 Archivage DM V8 | ✓ MO017 Traitement déclarations des effectifs papier V4 | ✓ DO006 Mémo conservation documents papier pour les AEP V1 |
| ✓ MO014 Suivi et retour examens complémentaires V9 | ✓ MO036 Déclaration de salariés V7 | |

